


ZBIORNIK OTWARTY PPOŻ. o pojemności  $V=400\text{m}^3$

® WB-5002

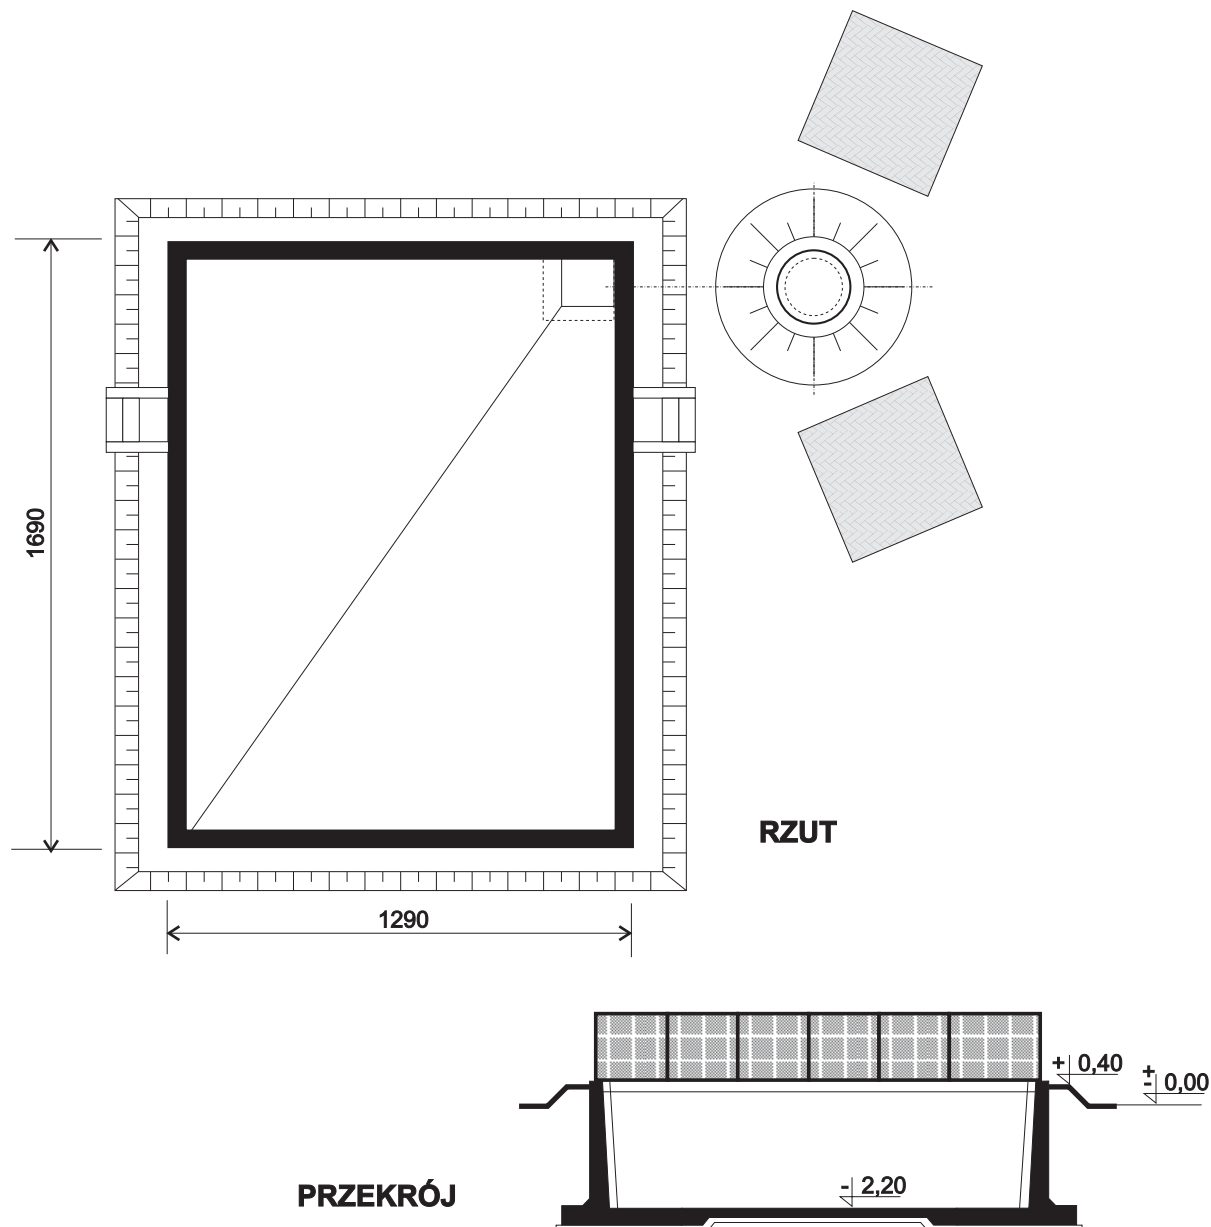

#### CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Zbiornik otwarty przeciwpożarowy o pojemności  $400\text{ m}^3$  i wymiarach wewnętrznych  $12,5 \times 16,5\text{m}$  zaprojektowano o konstrukcji żelbetowej monolitycznej z betonu B 20, zbrojonego stalą St0S.

#### KONSTRUKCJA

Ściany zbiornika - żelbetowe grub. 20-35cm.  
Dno - żelbetowe grub. 20cm.

- objętość użytkowa -  $400,0\text{m}^3$

AUTOR PROJEKTU

arch. Jerzy Woliński



JEDNOSTKA ROZPOWSZECHNIAJĄCA

BISROL Projekty Powtarzalne S.C.

08-110 Siedlce, ul. 11 Listopada 23

tel. + 48 791 571 933, 607 695 205, 512 665 562

adres email: [typowy@bisrol.pl](mailto:typowy@bisrol.pl)

[www.bisrol.pl](http://www.bisrol.pl)